



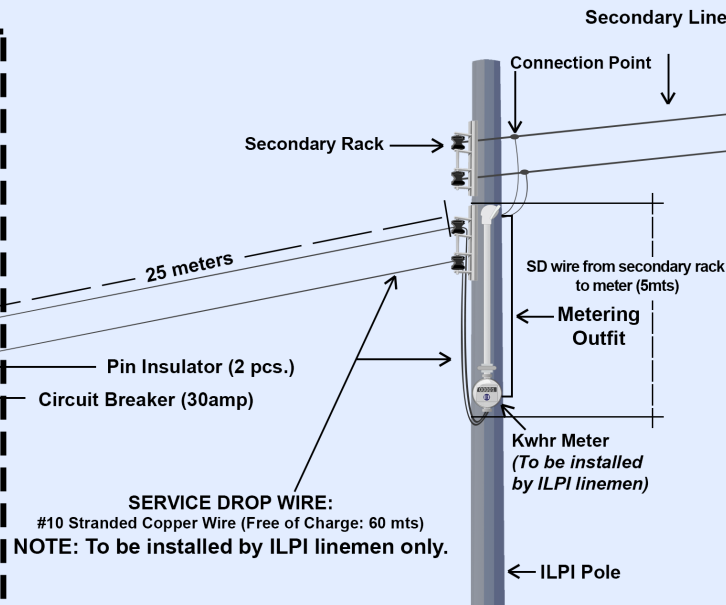

ILPI Official Electrical Requirements (Residential)

* Ipakita kini sa inyong private electrician.

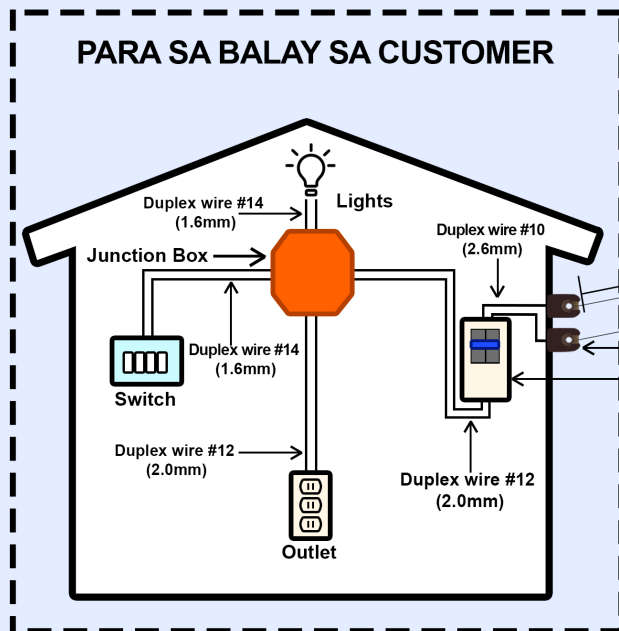

*Para maaprobahan diritso sa among ILPI Inspector ang inyong wiring, DAPAT:

1. Kinahanglan pina-tindog ang Circuit Breaker pagkata-od ug dili pina-higda.
2. Ang kahabugon sa Circuit Breaker igolang makab-ot sa tawo (sa hingkod nga pangidaron) nga mabilin sa balay nga dili na kinahanglan mupatong para pag OFF/ON.
3. Ibutang likod sa inyong main door ang Circuit Breaker. Dili ni itaud duol sa bintana o sa atop, o sa likod sa kurtina.
4. Staple wire ang gamiton sa pag-wiring sa Duplex wire sa atung mga ding-ding ug dili lansang.
5. Kinahanglan ipa-agi sa kahoy ang duplex wire ug walay SHORT-CUT para dili murag hayhayan.
6. Kinahanglan ipalubong ug maayo ang mga pin insulator sa haligi sa inyong balay o sa mga poste sa kahoy nga inyong gi-provide. Dili ni ilubong sa ILPI na linemen.
7. Dili pwede ang mga flat cord nga wires (kanang pang extension na wires).
8. Siguroha nga ang gibutangan sa mga pin insulators, dili masabod sa atop ang service drop wire nga ita-od sa ILPI linemen padulong sa poste sa ILPI.
9. Dapat masunod ang standards diri aron ma-aprobahan inyong application sa kuryente.

* Tanan wiring sa SULOD sa balay taman sa pin insulator, dapat MATAUD DAAN sa inyong "private electrician" sa wala pa muabot among ILPI inspector.

CONTACT US: 221-5708, 221-5709, 223-1188, 222-2777 | www.facebook.com/iliganlight | www.iliganlight.com